

Project: VEP20.281 Hans Westenenk - Trillingsmeting invloed spoor in verband met nieuwbouw 2 woningen, zie oo Meetpunt: Marienheem (HEMOGE)

Richtlijn: SBR-B 2002

Tijdzone: Europe/Amsterdam

VDV (Vibration Dose Value) berekenen: Uit


Gebouwfunctie: Wonen

Omstandigheden: Continu en herhaald voorkomende trillingen gedurende 3 maand of minder


Duur van de activiteiten: 5 dagen

Lagere beschermingsgraad: Uit

Hoogste effectieve trillingsgrootheid/tijd

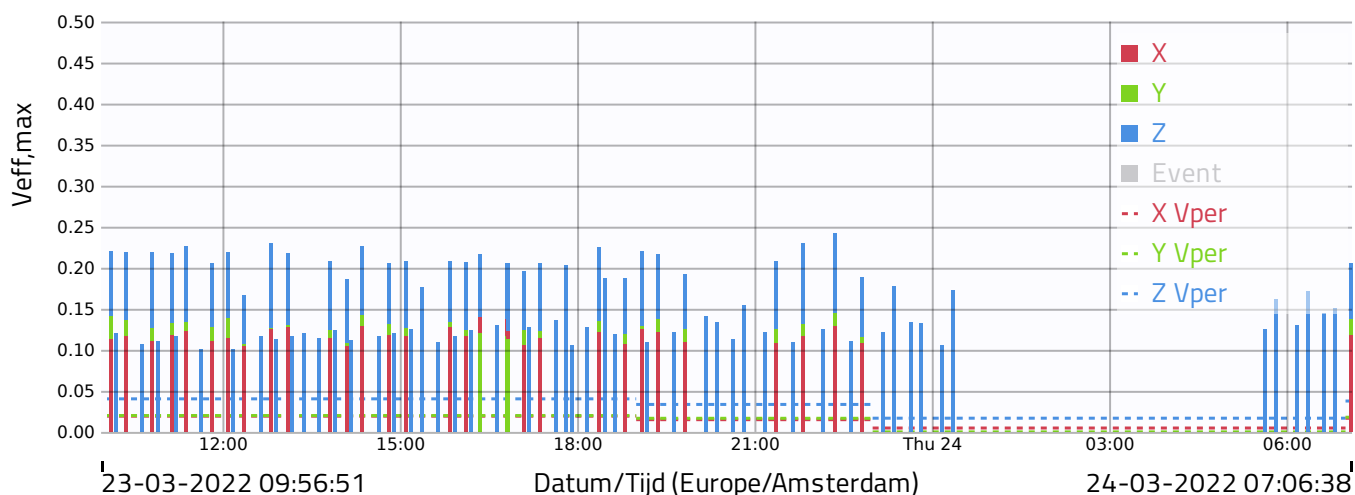

Vper dag grafiek

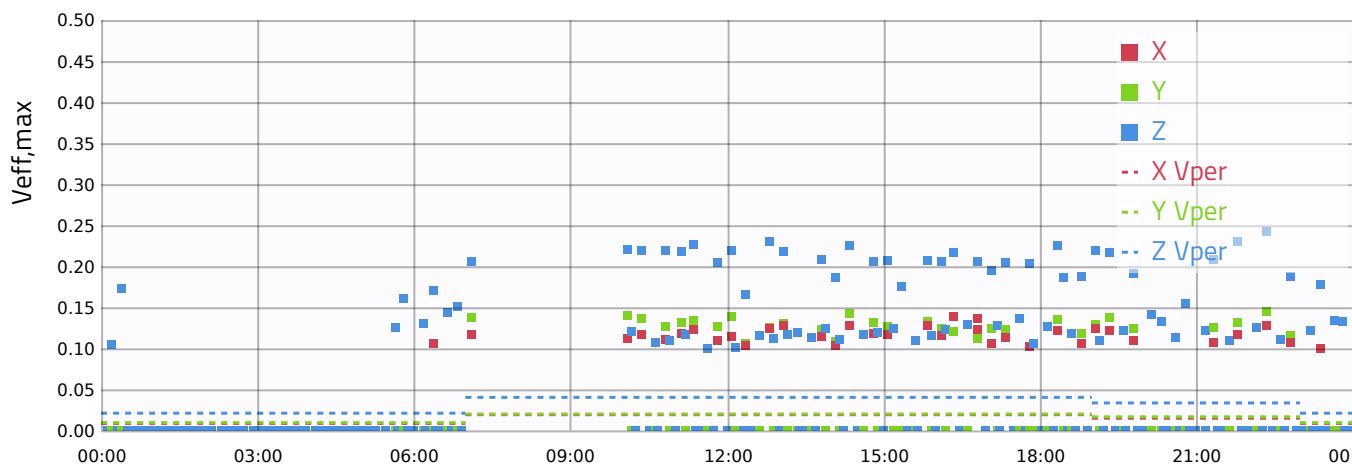

Vper tabel

Datum	Periode	Vmax x	Vmax y	Vmax z	Vper	xVper	yVper	z	A1	A2	A3	Opmerkingen
23-03-2022	Dag (07:00:00-19:00:00) (100%)	0.14	0.14	0.25	0.02	0.02	0.04	0.48000000000000000004	6	0.32		Voldoet
23-03-2022	Avond (19:00:00-23:00:00) (100%)	0.13	0.14	0.24	0.01	0.02	0.03		0.1	0.40	0.05	Voldoet
23-03-2022	Nacht (23:00:00-07:00:00) (100%)	0.11	0	0.18	0.00	0	0.02		0.1	0.20	0.05	Voldoet
24-03-2022	Dag (07:00:00-19:00:00) (100%)	0.14	0.15	0.25	0.02	0.02	0.04	0.48000000000000000004	6	0.32		Voldoet